


SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TG

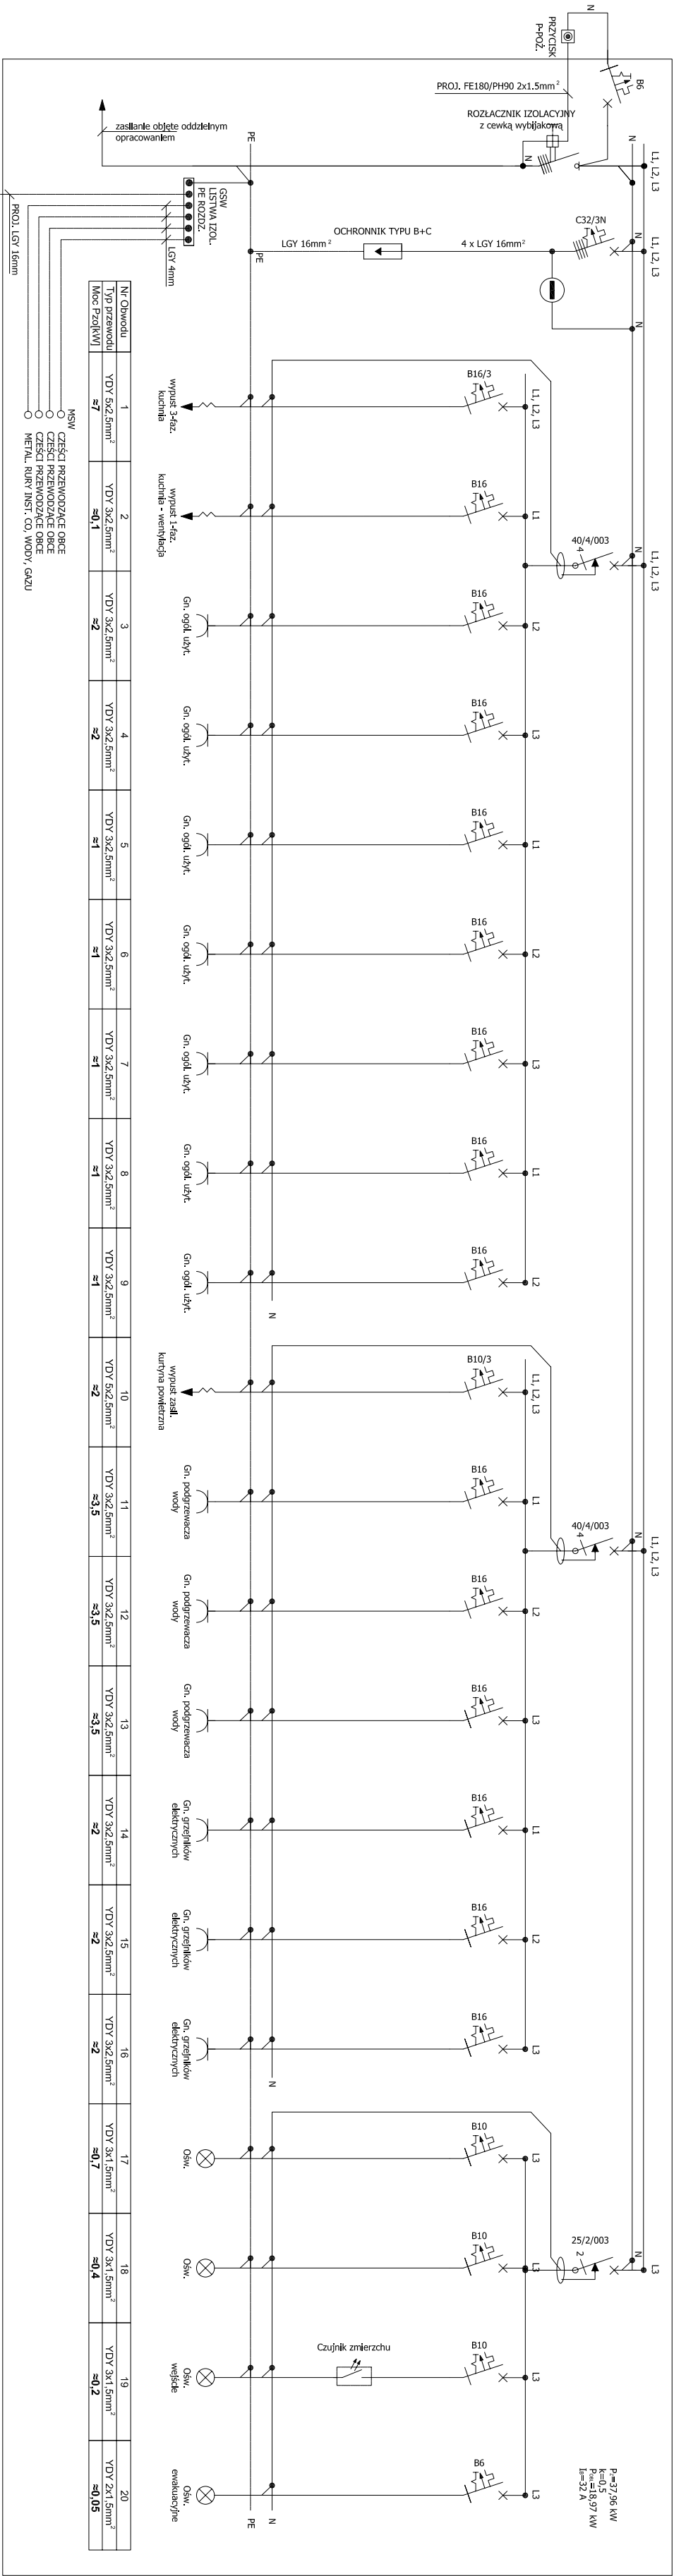

PROJ. ZN-FE 25x4

UZIOM PUNKTOWY
RUS≤10Ω

ZŁĄCZE KONTROLNO
- POMIAROWE W OBUD.

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY,
k - WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY,
PobL - MOC OBLICZONA TABLICY,
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

1. OBUDOWE RODZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBUDOWĄKO OPIŚKAĆ OBWODY, RODZIELNICY NA WNIĘTRZNEJ STRONIE DOKREŚLIĆ TABLICĄ.
3. OBUDOWE RODZIELNICY TG MONITOROWAĆ WEDŁUG ZAŁOŻEN PRODUKENTA (ZWŁASZCZA PRZESTRZEGAĆ MOMENTÓW DOKREŚLEŃ OBUJOWY).
4. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
5. OKABLOWANIE W WNIĘTRZU RODZIELNICY TB PROWADZIĆ ESTETYCZNIE.

PRZEWODY I KABELE ELEKTRYCZNE OBUJOWAĆKO OZNAČYĆ.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA
POPRZECZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I OBUDÓW O
ODPOWIEDNIM IP NA CZĘŚCIA CZYNNYCH.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZY USZKODZENIU
POPRAZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W CZASIE 0,4 i 0,2s W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICO WIEJSKA dz. 3/3 objęty Ziemomysł A, gmina Dolice	Investor:
	<p>GMINA DOLICE ul. Ogrodowa 16 73-115 Dolice</p>

tytuł rysunku:

SCHEMAT ROZDZIELNI

branża:	faza:
ELEKTRYCZNA	PB.

skala:	data:	nr rys:
	X.2012 r	2E